


10年度新日本製鐵 名古屋製鐵所のASR施設利用率

公表範囲

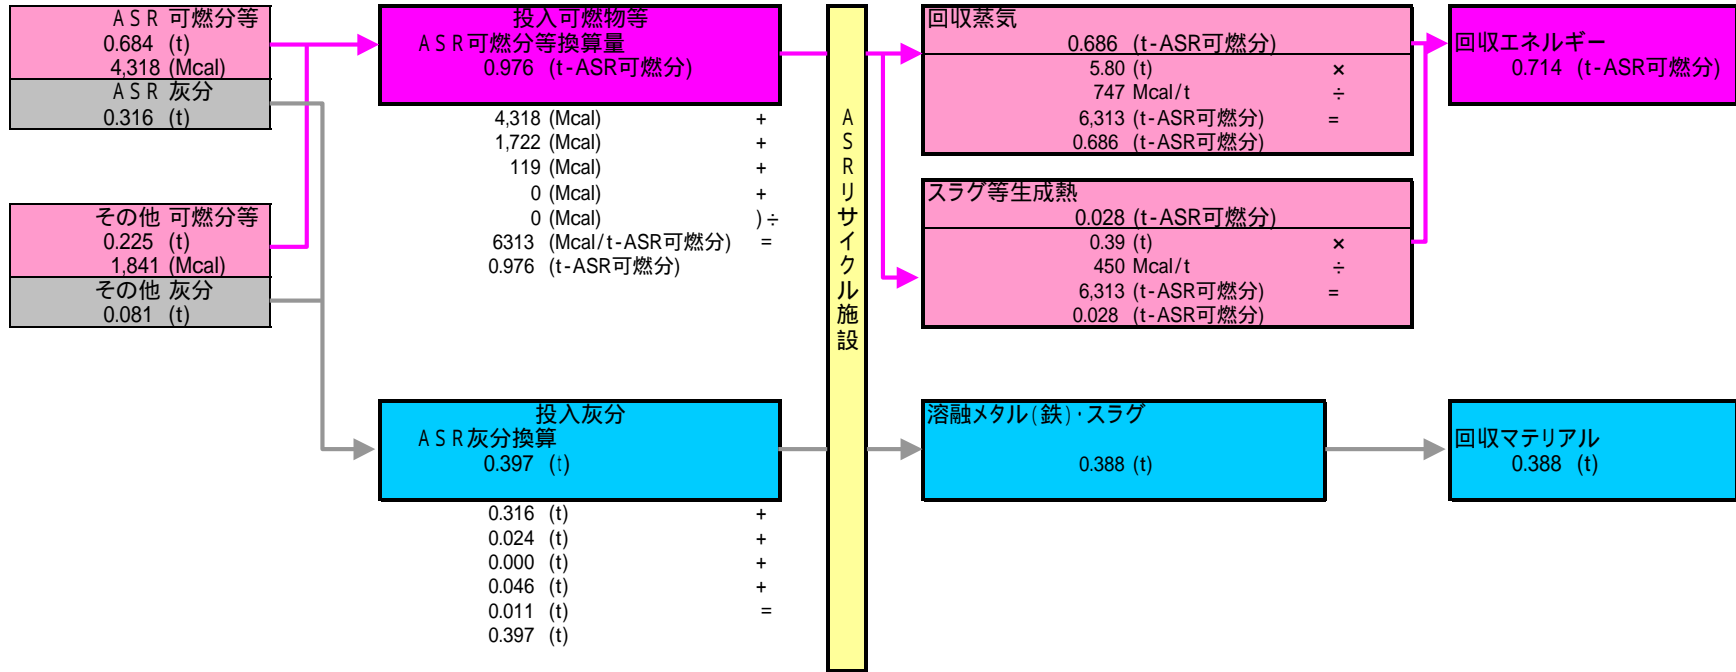

| | | | |
|--------|------------------|----------|------------------|
| 投入可燃分等 | 0.976 (t-ASR可燃分) | 回収エネルギー | 0.714 (t-ASR可燃分) |
| +投入灰分 | 0.397 (t) | +回収マテリアル | 0.388 (t) |
| 投入計 | 1.372 (t) | 回収計 | 1.102 (t) |

| | |
|--------------------|-------------|
| 回収計 | 1.102 (t) |
| ÷ 投入計 | 1.372 (t) |
| ASR 投入施設利用率 | 0.80 |

2009年4月～9月実績データに基づく