


10年度新日本製鐵 名古屋製鐵所のASR施設利用率

公表範囲

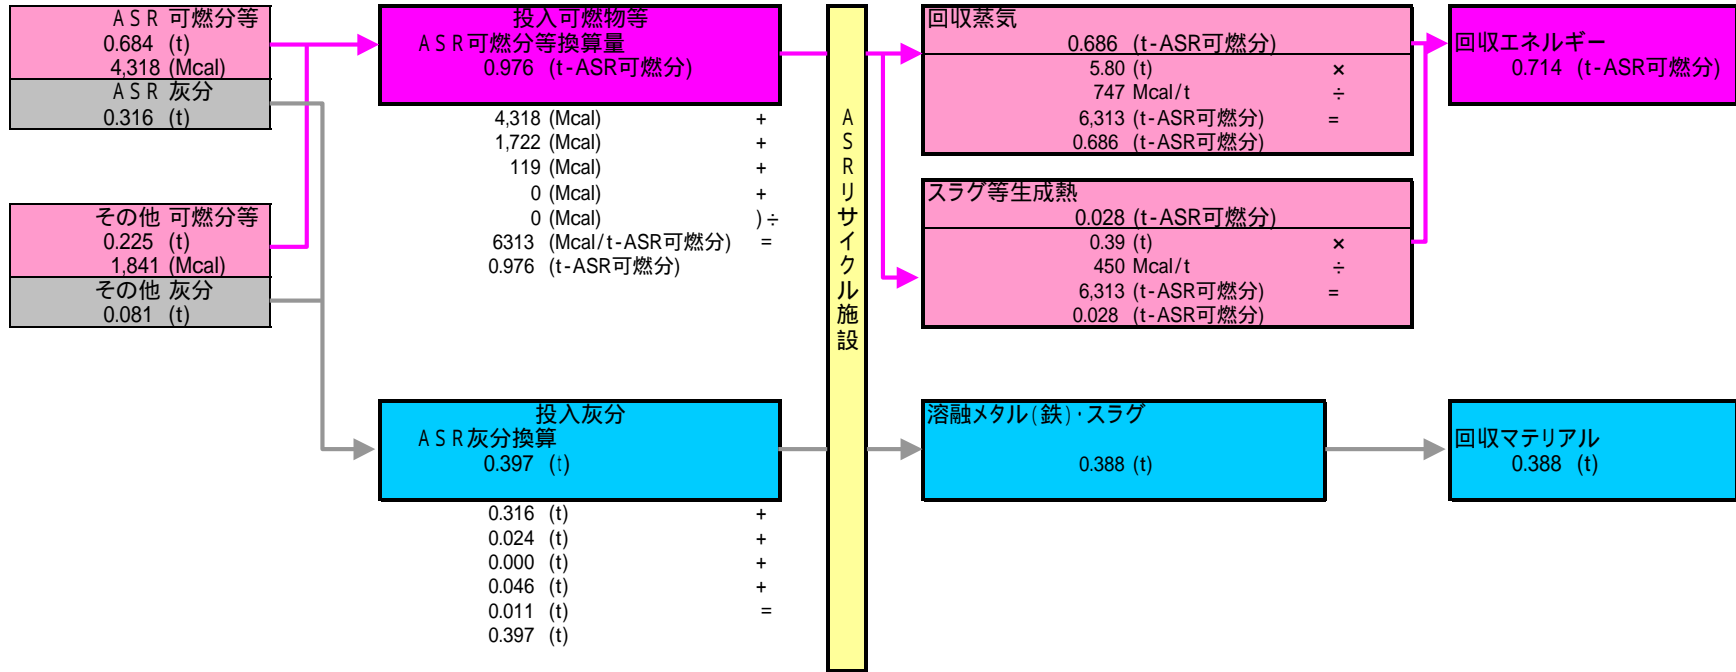

投入可燃分等	0.976 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	0.714 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.397 (t)	+回収マテリアル	0.388 (t)
投入計	1.372 (t)	回収計	1.102 (t)

回収計	1.102 (t)
÷ 投入計	1.372 (t)
ASR 投入施設利用率	0.80

2009年4月～9月実績データに基づく